



«Слобожанський Електромеханічний Завод»

ЗАСУВКИ

ТИПУ

30Ч39Р

ПАСПОРТ




Призначення

Засувки 30ч39р - це чавунна засувка фланцева з гумовим клином. Матеріал корпусу - чавун СЧ20, Руном - 16 Атм, діапазон Ду (Dn) 50-500 мм. Будівельна довжина – 150-390 мм, висота – 205-1370 мм. Використовується для перекриття холодної та гарячої води. Клас герметизації – «А», ГОСТ 9544-2005. Кліматичне виконання - У1 згідно з ГОСТ 15150-69. $t_{max} < 130$ о С, $t_{min} > -30$ о С. Вага (маса) – 10-580 кг. Управління - ручний маховик (штурвал/кермо), матеріал невисувного шпинделя - чавун ВЧ50, категорія розміщення - УХЛ1, УХЛ2.

Технічні характеристики

Технічні характеристики засувки з гумовим клином 30ч39р		Параметри	
Тип	Клинова	Будівельна довжина L, мм	Від 150 до 390
Діаметр Ду(Dn), мм	Від 50 до 500	Тип приєднання	Фланець
Вид затвора	Клин гумовий	Кількість отворів у фланці, шт	Від 4 до 20
Спосіб монтажу	Вертикальний, горизонтальний	Робоча t_{min} , о С	-30
Ру min, бар	16	Робоча t_{max} , о	+130
Ру max, бар	0,5	Робоче середовище	Вода
Матеріал корпусу	Чавун СЧ20	вага, кг	Від 10 до 580 кг
Застосування	ГВП, ХВС	тип приводу	Маховик, ручне
крутний момент на шпинделі, Нм	20-350	Термін служби до списання, год	1000

Габаритні розміри, креслення

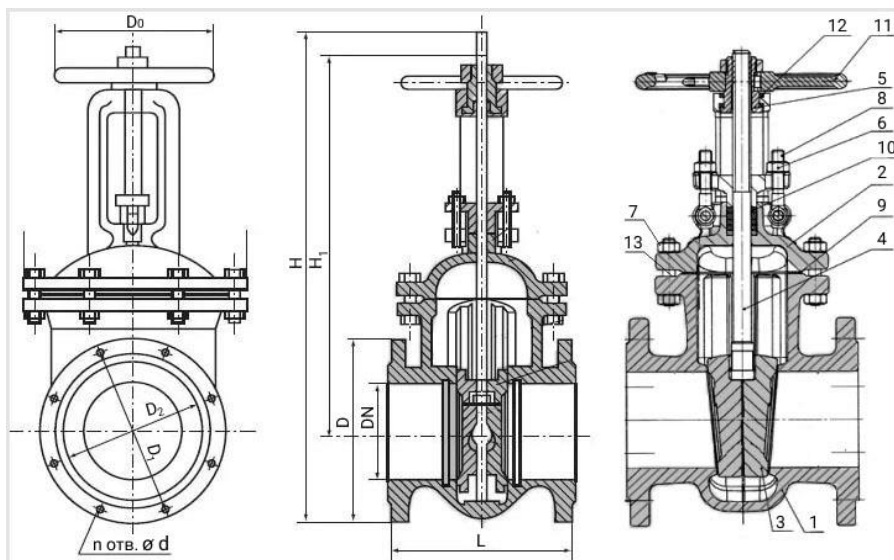

Каталог	Габаритні розміри засувки 30ч39р, мм							Вага (маса), кг
	L	D	D1	D2	H	d	n, шт	
30ч39р Ду-50	150	165	125	102	205	18	4	10
30ч39р Ду-65	170	185	145	122	228			12
30ч39р Ду-80	180	200	160	133	265			15
30ч39р Ду-100	190	220	180	158	300		8	18
30ч39р Ду-125	200	250	210	184	355	46		
30ч39р Ду-150	210	285	240	212	400	68		
30ч39р Ду-200	230	340	295	268	490	83		
30ч39р Ду-250	250	405	350	320	585	22	12	130
30ч39р Ду-300	270	460	400	370	685			211
30ч39р Ду-350	290	520	460	430	970	16		304
30ч39р Ду-400	310	580	515	482	1020			315
30ч39р Ду-450	330	640	565	532	1120	26	20	338
30ч39р Ду-500	350	715	620	585	1220			400
30ч39р Ду-600	390	840	725	685	1370			30

Монтаж та порядок встановлення

Тривалість служби та справність засувок залежать від правильного монтажу та підготовки їх до роботи, а також від якості підготовки робочого середовища.

Безпосередньо перед установкою засувок на трубопровід провести розконсервацію внутрішніх порожнин і зовнішніх поверхонь гарячою водою з подальшим сушінням або розчинником з подальшим обдуванням теплим повітрям або насухо протиранням. При необхідності зовнішні частини виробу пофарбувати згідно з вимогами організації, що експлуатує.

При встановленні виробів на трубопровід зробити підтяжку з'єднань прокладки і сальникового ущільнення, т.к. у період транспортування та зберігання виробів може відбутися розгерметизація.

Ці фактори не є бракувальною ознакою. Перед монтажем засувок слід перевірити: стан внутрішніх порожнин засувок, доступних візуального огляду; герметичність затвора.

Перед встановленням засувки трубопровід повинен бути очищений від бруду, піску, окалини та ін.

Засувки повинні встановлюватись на трубопроводах для середовищ та параметрів, зазначених у паспорті на виріб.

Вказівки заходів безпеки

До експлуатації та обслуговування засувки допускається персонал, який вивчив правила безпеки праці. Для забезпечення безпеки праці категорично забороняється виконувати роботи з усунення дефектів за наявності тиску робочого середовища у трубопроводі.

Використання додаткових важелів із додатком зусилля не допускається. Не дозволяється застосовувати гайкові ключі, більші за розміром, ніж це потрібно для кріпильних деталей у кожному конкретному випадку.

Порядок роботи та технічне обслуговування

Під час експлуатації слід проводити регулярні огляди, залежно від режиму роботи системи. Під час огляду перевірити: загальний стан засувки; різбову частину шпинделя, яка має бути змащена (рекомендується мастило ЦИАТИМ-201); стан болтових з'єднань; герметичність прокладочного з'єднання та сальникового ущільнення. При тривалій роботі засувки періодично, не рідше одного разу на два місяці, проводити відкривання та закривання з метою очищення затвора

Свідоцтво про приймання

Засувка 30ч39р Ду_____

Засувка визнана придатною до експлуатації.

Відповідальний ВТК _____

Дата продажу (відвантаження) _____

Комплект поставки:

Засувка – _____

Комплект кріплення - _____

Електропривод - _____

Паспорт – 1 шт.

Контакти:

ТОВ «СЛЕМЗ» 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56

Телефон: +38 (050) 775 43 34

Сайт - <http://slemz.com.ua>,

e-mail - emz@slemz.com.ua