



Слобожанский Электромеханический Завод

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

19с16нж

Паспорт, гарантийный талон



Харьков 2023

Технические характеристики

Характеристики обратного клапана	19с16нж
Тип	Поворотный
Диаметр, Ду, мм	50-200
Давление Ру, бар/МПа	25/2,5
Тип крепления	Фланцевое
Материал корпуса	25Л, СТ20
Tmax, °C	425
Рабочая среда	Вода, пар, нефтепродукты,
Тип затвора	Дисковый
Способ крепления	Болты, шпильки, ответные фланцы
Материал уплотнения	Нержавеющая сталь
Материал прокладки	Паронит ПОН-Б
Способ монтажа	Горизонтальный
Класс герметичности	“А” по ГОСТ 9544-2005
Применение	ГВС, ХВС
Производитель	Украина
Направление потока	Прямоточное


Техническое описание

Клапан обратный поворотный фланцевый применяется для предотвращения обратного потока среды в трубопроводах с давлением 25 Атм.

Работа изделия

Поток подаваемой рабочей среды через входной патрубок отжимает захлопку с серьгой, закрепленной осью на кронштейне. При отсутствии давления в трубопроводе или обратном потоке захлопка под собственным весом возвращается в первоначальное положение, перекрывая проход. Герметичность клапана обеспечивается давлением рабочей среды.

Чертеж, габаритные размеры

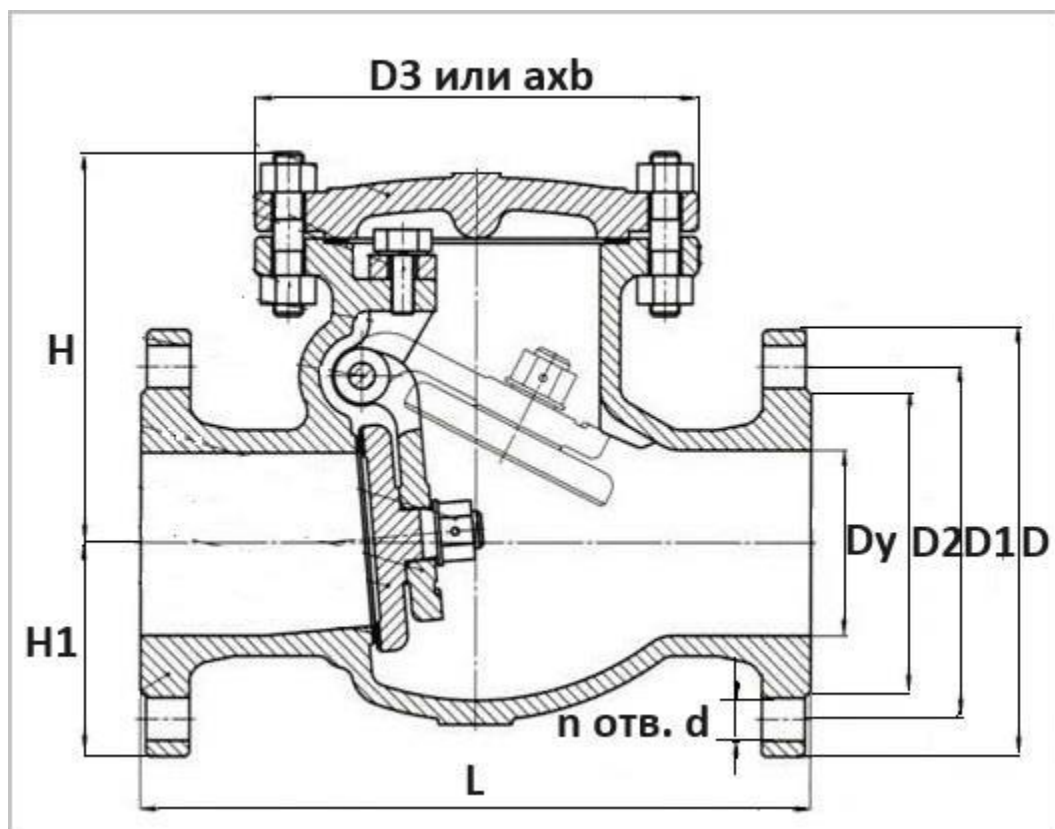

Клапан фланцевый поворотный	Габаритно-присоединительные размеры 19с16нж, мм								Вес (масса не более), кг
	L	H	H1	D	D1	D2	D3	n/d	
19с16нж Ду50	230	130	80	160	125	102	130	4/18	13
19с16нж Ду65	290	140	90	180	145	122	160	8/18	21
19с16нж Ду80	310	140	100	195	160	133	180	8/18	27
19с16нж Ду100	350	180	115	230	190	158	200	8/22	41
19с16нж Ду125	400	200	135	270	220	184	220	8/25	58
19с16нж Ду150	480	220	150	300	250	212	250	8/25	97
19с16нж Ду200	550	250	180	360	310	278	315	12/25	130

Комплект поставки:

Клапан обратный поворотный фланцевый типа 19с16нж, паспорт, техническое описание, инструкции по эксплуатации – 1 шт.

Свидетельство о приемке и консервации.

Клапан обратный соответствует ТУ 372240-001-48140495 и признан годным к эксплуатации

Дата консервации

« ____ » _____ г

Срок консервации

« ____ » _____ г

1. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента консервации, при условии правильного хранения.

Мастер ОТК _____ (м.п)