



**«Слобожанський Електромеханічний
Завод»**

ВЕНТИЛЬ СТАЛЕВИЙ ЗАПІРНИЙ

589-10-0


ПАСПОРТ

Призначення

Вентиль 589-10-0 Ду10 Ру25- це приварний сталевий запірний клапан. Управління – ручне маховик. Клас герметичності затвору «А». Використовується для води, пари, рідких та газоподібних сумішей нейтральних до корпусу середовища.

Технічні характеристики вентилля		Експлуатаційні параметри	
Тип	Клапан запірний	Тип приєднання	Приварка
Ду(Dn), мм	10	Клас герметичності згідно з ГОСТ 9544-2015	A
Тип приводу, керування	Маховик, ручний	Максимальна температура	-30,00
Номінальний тиск Ру max , бар	25	Мінімальна температура, ° C	545,00
Ру min , бар	0,5	Робоче середовище	Вода, пара, нафтопродукти
Робоче середовище	Пара, вода	Матеріал корпусу	12X1МФ
Матеріал прокладки	ТРГ, Пораніт	Кліматичне виконання	У1
		Гарантійний термін, місяці	12
Застосування	ГВП, ХВС	Вага, кг	3,1

Розміри та креслення

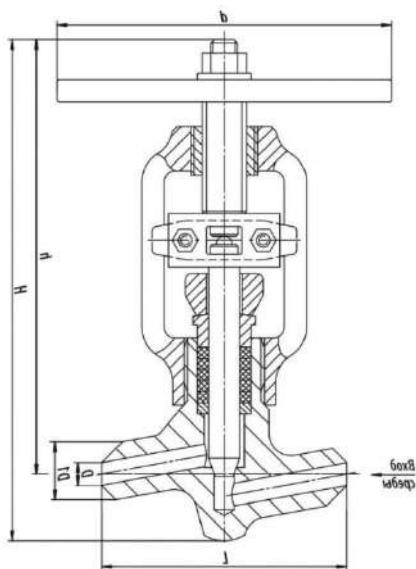

h, мм	H, мм	d, мм	L, мм	D1, мм	D, мм
198	226	150	110	16	10

Монтаж та порядок встановлення

Тривалість служби та справність [вентилів](#) залежать від правильного монтажу та підготовки їх до роботи, а також від якості підготовки робочого середовища.

При встановленні виробів на трубопровід зробити підтяжку з'єднань прокладки і сальникового ущільнення, т.к. у період транспортування та зберігання виробів може відбутися розгерметизація.

Перед монтажем вентилів слід перевірити: стан внутрішніх порожнин клапанів, доступних візуального огляду; герметичність затвора. Перед встановленням трубопровід повинен бути очищений від бруду, піску, окалини та ін.

Для забезпечення безпечної експлуатації не допускається:

- використовувати їх за робочих параметрів, значення яких перевищують зазначені в паспорті;
- провадити роботи з усунення дефектів усіх видів за наявності тиску робочого середовища в трубопроводі;
- експлуатувати за наявності протікання середовища в навколишнє середовище;

Вказівки заходів безпеки

До експлуатації та обслуговування допускається персонал, який вивчив правила безпеки праці. Для забезпечення безпеки праці категорично забороняється виконувати роботи з усунення дефектів за наявності тиску робочого середовища у трубопроводі.

Використання додаткових важелів із додатком зусилля не допускається. Не дозволяється застосовувати гайкові ключі, більші за розміром, ніж це потрібно для кріпильних деталей у кожному конкретному випадку.

Порядок роботи та технічне обслуговування

Під час експлуатації слід проводити регулярні огляди, залежно від режиму роботи системи. Під час огляду перевірити: загальний стан; різьбову частину шпинделя, яка має бути змащена (рекомендується мастило ЦИАТИМ-201); стан болтових з'єднань; герметичність з'єднання.

Свідоцтво про приймання

Вентиль Ду_____ випробуваний за пройшов заводські випробування на міцність та щільність корпусних деталей згідно ГОСТ 5762:2004 під тиском води та герметичність затвору тиском води.

Ревізія, розконсервація та ремонтні роботи виконані ТОВ «СЛЕМЗ» на замовлення покупця.
Гарантійні обов'язки несе ТОВ «СЛЕМЗ» протягом 12 місяців з дати випису видаткової накладної.

:

Клапан відповідає ГОСТ:

1. ГОСТ 9544-2015 – герметичність затворів;
2. ГОСТ 5632-72 – матеріали для виготовлення;

Відповідальний ВТК _____

Дата продажу (відвантаження) _____

Комплект поставки:

Вентиль – _____

Паспорт – _____

Комплект кріплення - _____

Керування - _____

Контакти:

ТОВ «СЛЕМЗ» 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56

Телефон: +38 (050) 775 43 34

Сайт - <http://slemz.com.ua>,

e-mail - emz@slemz.com.ua